

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**Система стандартов безопасности труда  
Строительство**НОРМЫ ОСВЕЩЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ  
ПЛОЩАДОК****ГОСТ**  
**12.1.046—85**Occupational safety standards system.  
Building. Lighting of building sites

ОКСТУ 0012

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 25 апреля 1985 г. № 58 срок введения устанавливается

с 01.01.86

Стандарт устанавливает нормы освещенности, методы контроля и защиты и распространяется на проектирование и эксплуатацию осветительных установок для всех видов технологических процессов, имеющих место на строительных площадках, а также в местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий.

**1. ОБЩИЕ ВОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Искусственное освещение строительных площадок и мест производства строительных и монтажных работ внутри зданий должно отвечать требованиям настоящего стандарта, а также требованиям СНиП II-4-79, СНиП III-4-80, ГОСТ 12.1.013—78, Правил устройства электроустановок, утвержденных Минэнерго СССР, и Правил пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ, утвержденных ГУПО МВД СССР.

1.2. Для электрического освещения строительных площадок и участков следует применять типовые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.

Передвижные инвентарные осветительные установки должны размещаться на строительной площадке в местах производства работ, в зоне транспортных путей и др.

Строительные машины должны быть оборудованы осветительными установками наружного освещения.

Издавание официальное

Перепечатка воспрещена

*Переиздание. Ноябрь 1988 г.*

В тех случаях когда строительные машины не поставляются комплектно с осветительным оборудованием для наружного освещения, при проектировании электрического освещения должны быть предусмотрены установки наружного освещения, монтируемые на корпусах машин.

1.3. Электрическое освещение строительных площадок и участков подразделяется на рабочее, аварийное, эвакуационное и охранное.

1.4. Рабочее освещение должно быть предусмотрено для всех строительных площадок и участков, где работы выполняются в ночное время и сумеречное время суток, и осуществляется установками общего освещения (равномерного или локализованного) и комбинированного (к общему добавляется местное).

Общее равномерное освещение следует применять, если нормируемая величина освещенности не превышает 2 лк. В остальных случаях в дополнение к общему равномерному должно предусматриваться общее локализованное освещение или местное освещение.

1.5. Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных работ должны применяться источники света:

лампы накаливания общего назначения — ЛН по ГОСТ 19190—84;

лампы накаливания прожекторные по ГОСТ 19190—84;

лампы накаливания галогенные по ГОСТ 19190—84;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРЛ по ГОСТ 23198—78;

лампы ртутные газоразрядные высокого давления ДРИ по ГОСТ 20401—75;

лампы ксеноновые ДКсТ по ГОСТ 20401—75;

лампы натриевые высокого давления НЛВД.

1.6. Общее освещение должно осуществляться световыми приборами по ГОСТ 6047—75, ГОСТ 8045—82.

Для общего равномерного освещения строительных площадок должны применяться световые приборы:

светильники с ЛН при ширине строительной площадки до 20 м;

светильники с лампами типа ДРЛ и типа НЛВД — при ширине площадки от 20 до 150 м;

прожекторы с ЛН и лампами ДРИ — при ширине площадок от 150 до 300 м;

светильники и прожекторы с лампами ДКсТ, имеющие коэффициент усиления силы света не менее 10 — при ширине площадки свыше 300 м.

Для освещения мест производства строительных и монтажных работ внутри здания должны применяться светильники с лампами накаливания общего назначения.

1.7. Для общего локализованного освещения при расположении светильников на расстоянии 15 м и менее от мест производства работ должны применяться светильники с лампами типов ДРЛ и НЛВД, а также прожекторы с лампами типов ЛН и ДРЛ.

Светильники общего локализованного освещения устанавливаются на зданиях, конструкциях и мачтах общего равномерного освещения. Установка осветительных устройств на стораемых кровлях (покрытиях) зданий запрещается.

1.8. Аварийное освещение должно быть предусмотрено в местах производства работ по бетонированию ответственных конструкций в тех случаях, когда по требованиям технологии перерыв в укладке бетона недопустим.

Аварийное освещение на участках бетонирования железобетонных конструкций должно обеспечивать освещенность 3 лк, а на участках бетонирования массивов — 1 лк на уровне укладываемой бетонной смеси.

1.9. Эвакуационное освещение должно быть предусмотрено в местах основных путей эвакуации, а также в местах проходов, где существует опасность травматизма. Эвакуационное освещение должно обеспечивать внутри строящегося здания освещенность 0,5 лк, вне здания — 0,2 лк.

1.10. Охранное освещение предусматривается в тех случаях, когда в темное время суток требуется охрана строительной площадки или участка производства работ.

Для осуществления охранного освещения следует выделять часть светильников рабочего освещения. Охранное освещение должно обеспечивать на границах строительных площадок или участков производства работ горизонтальную освещенность 0,5 лк на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения.

## 2. НОРМЫ ОСВЕЩЕННОСТИ

2.1. Для строительства площадок и участков работ необходимо предусматривать общее равномерное освещение. При этом освещенность должна быть не менее 2 лк независимо от применяемых источников света, за исключением автодорог, освещенность которых должна быть не менее указанной в табл. 1.

Для участков работ, где нормируемые уровни освещенности должны быть более 2 лк, в дополнение к общему равномерному освещению следует предусматривать общее локализованное освещение.

Для тех участков, на которых возможно только временное пребывание людей, уровни освещенности должны быть снижены до 0,5 лк.

2.2. Освещенность, создаваемая осветительными установками общего освещения на строительных площадках и участках работ внутри зданий, должна быть не менее нормируемой  $E_n$ , приведенной в табл. 1, вне зависимости от применяемых источников света.

Таблица 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
1. Автомобильные дороги на строительной площадке	2	Горизонтальная	На уровне проезжей части
2. Железнодорожные пути на строительных площадках	0,5	Горизонтальная	На поверхности головки рельсов
3. Подъезды к мостам и железнодорожным переездам	10	Горизонтальная	То же
4. Дорожные работы: укладка оснований под дорожные покрытия	10	Горизонтальная	На уровне земли
устройство дорожных покрытий; укладка железнодорожных и подкрановых путей	30	Горизонтальная	То же
5. Погрузка, установка, подъем, разгрузка оборудования, строительных конструкций, деталей и материалов грузоподъемными кранами	10	Горизонтальная	На площадках приема и подачи оборудования, конструкций, деталей и материалов
	10	Вертикальная	На крюках крана во всех его положениях со стороны машиниста
6. Немеханизированная разгрузка и погрузка конструкций, деталей, материалов и кантовка	2	Горизонтальная	На площадках приема и подачи грузов
7. Сборка и монтаж строительных и грузоподъемных механизмов: сборка с пригонкой частей (валов, вкладышей, подшипников), разные виды регулировки, смена деталей и т. д.	50	Горизонтальная	По всей высоте сборки

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
монтаж передаточных подвижных частей (цепей, тросов, блоков)	30	Горизонтальная	По всей высоте сборки
	30	Вертикальная	На всех уровнях, где производится монтаж
8. Работы внутри технологического оборудования, емкостей, резервуаров, бункеров, аппаратов колонного типа и др.	30*	Вертикальная	На всех уровнях производства работы
9. Испытание технологического оборудования	50	Вертикальная	На рабочих местах
10. Земляные работы, производимые сухим способом землеройными и другими механизмами, кроме устройства траншей и планировки	10	Вертикальная	По всей высоте забоя и по всей высоте разгрузки (со стороны машиниста)
	5	Горизонтальная	
11. Устройство траншей для фундаментов, коммуникаций и т. д.	10	Горизонтальная	На уровне дна траншей
	10	Вертикальная	По всей высоте траншей
12. Разработка грунта бульдозерами, скреперами, катками и др.	10	Горизонтальная	На уровнях обрабатываемых площадок
13. Земляные работы, производимые намытым способом:			
устройство эстакад, укладка и монтаж кабельпровода	10	Горизонтальная	На уровне земли и верха эстакады
наземный кабельпровод (при его эксплуатации в период строительства)	0,5	То же	На уровне верха эстакады. Для ночного осмотра, ремонта кабельпровода следует использовать переносные или передвижные осветительные средства
плавающий кабельпровод (при его эксплуатации)	3	*	На пути прохождения обслуживаемого персонала
фреза земснаряда (при ее осмотре)	30	Вертикальная	На уровне фрезы земснаряда
мостики земснаряда	2	Горизонтальная	На уровне мостика
карта намыва (зона намыва)	2	То же	На уровне верха карты намыва

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
сливной колодец	10	Вертикальная	На верхнем крае колодца в любой плоскости с двух противоположных сторон
14. Буровые работы, забивка свай	10	Вертикальная	По всей высоте выемки или свай
15. Монтаж конструкций стальных, железобетонных и деревянных (каркасы зданий, мосты, эстакады, фермы, балки и т. д.)	30	Горизонтальная	По всей высоте сборки
16. Места разгрузки, погрузки и складирования заготовленной арматуры при проведении бетонных и железобетонных работ	30	Вертикальная	То же
	2	Горизонтальная и вертикальная	На уровне земли. Освещенность нормируется без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах и машинах
	2	Вертикальная	По всей высоте складываемой арматуры
17. Стационарные сварочные аппараты, механические ножницы, гребковые станки для заготовки арматуры	50	Горизонтальная	На уровне рабочих поверхностей
18. Сборка арматуры (стыковка, сварка, вязка каркасов и т. д.)	30	Горизонтальная	На уровне земли или рабочей поверхности
19. Установка опалубки, лесов и ограждений	30	Вертикальная	По всей высоте производства работ
	30	Горизонтальная	На всех уровнях опалубки, лесов и ограждений
	30	Вертикальная	То же
20. Бетонирование: колонн, балок, плит покрытий, мостовых конструкций и т. д.	30	Горизонтальная	На поверхности бетона
крупных массивов (бетонирование откосов земляных плотин и т. д.)	10	То же	То же
21. Ленточные конвейеры, подающие бетон	10	Горизонтальная	На поверхности конвейера
	10	Наклонная	То же
22. Бетонозаливные эстакады	3	Вертикальная	На путях крана (без учета действия осветительных приборов, установленных на кранах)

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
23. Бутобетонная кладка	10 5	Горизонтальная Вертикальная	На уровне кладки В плоскости стены
24. Кладка из крупных бетонных блоков, природных камней, кирпичная кладка, монтаж сборных фундаментов	10 40	Горизонтальная Вертикальная	На уровне кладки В плоскости стены
25. Подходы к рабочим местам (лестницы, леса и т. д.)	5	Горизонтальная	На опалубках, площадках и подходах
26. Сборка и пригонка готовых столярных изделий (оконных перелетов, дверных полотен и т. д.)	50 50	Горизонтальная Вертикальная	На рабочей поверхности По всей высоте, где выполняются работы
27. Пилорамы, маятниковые пилы, деревообрабатывающие станки	50	Горизонтальная	На уровне рабочей поверхности
28. Работы по устройству полов: устройство песчаных, щебеночных, гравийных, глинобетонных, бетонных и асфальтобетонных подстилающих слоев; устройство земляных, щебеночных, гравийных, глинобетонных и булыжных покрытий из брусчатки устройство асфальтобетонных, кирпичных, дощатых, бетонных, мозаичных, цементно-песчаных, металлоцементных жемолитовых покрытий и покрытий из кирпича, плиток, настила паркета и линолеума	30 50	Горизонтальная То же	На уровне пола в зоне работ То же

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
29. Крепильные работы	30	Горизонтальная	В плоскости кровли
	30	Наклонная	То же
30. Работы по гидроизоляции и теплоизоляции: на строительных площадках предприятий различных отраслей промышленности; отдельных деталей, конструкций (трубопроводы и др.)	30	Горизонтальная	На уровне рабочей поверхности
	30	Вертикальная	То же
	50	Горизонтальная	То же
	50	Вертикальная	То же
31. Штукатурные работы: в помещениях  под открытым небом	50	Горизонтальная	На всех уровнях рабочей поверхности
	50	Вертикальная	То же
	30	То же	На всех уровнях рабочей поверхности
	30	Горизонтальная	То же
32. Отделка стен помещения сухой штукатуркой; облицовочные работы (керамическими плитками и сборными деталями); оклейка стен помещений обоями	100	Вертикальная	»
	100	Горизонтальная	На всех уровнях рабочей поверхности
33. Масляные работы: шпателька, грунтовка, окраска, накатка рисунков валиками и т. д.	100	Вертикальная	То же
	150	То же	»
улучшенная и высококачественная окраска	150	Горизонтальная	»
	150	Горизонтальная	»



Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
34. Стекольные работы	75	Вертикальная	На всех уровнях рабочей поверхности
35. Монтаж трубопроводов и разводка сетей к приборам и оборудованию; установка санитарно-технического оборудования (ванн, раковин и т. д.), установка вентиляторов, кондиционеров, монтаж вентиляционных коробов	30	Вертикальная	То же
36. Установка контрольно-измерительных приборов	50	Вертикальная	На приборах
37. Сборка (изготовление) санитарно-технического оборудования и кабин для систем подопровода, канализации, отопления, газопровода и горячего водоснабжения	50	Горизонтальная	На рабочей поверхности
	50	Вертикальная	То же
38. Подготовка к монтажу (разметка, пробивка проходов) и монтаж электропроводки	30	Вертикальная	На всех уровнях выполнения работ
39. Разделка низковольтных и высоковольтных кабелей, монтаж воронок и муфт, монтаж высоковольтного оборудования и схем вторичной коммутации	100	Горизонтальная	То же
	100	Вертикальная	При монтаже электрооборудования на открытых пространствах освещенность может быть снижена до 50 лк
40. Установка электрических приборов, осветительной арматуры и т. д.:			
в зданиях	50	Вертикальная	По всей высоте устанавливаемого оборудования
под открытым небом	30	То же	То же

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
41. Монтаж и сборка технологического оборудования: станочное оборудование, конвейеры, мостовые краны и т. д.	50	Горизонтальная	На всех уровнях, где выполняются работы. Необходимы дополнительные переносные или передвижные осветительные средства
громоздкое оборудование (прокатные станы, рольганги, дробильные агрегаты, баки, емкости в химическом производстве, котлы и т. д.)	30	То же	На всех уровнях, где выполняются работы
42. Монтаж и сборка энергетического оборудования (паровые турбины, высоковольтное оборудование, автоматические телефонные станции, гидротурбины, мотор-генераторы, электрооборудование)	50	Горизонтальная	На всех уровнях, где выполняются работы
43. Работы по открытию русла реки: мост прорана и поверхность воды под мостом	30	Горизонтальная	На мосту прорана и на поверхности воды под мостом
автодорога на подъезде к мосту и съезде с него на расстоянии 50 м от моста	10	Горизонтальная	На уровне земли
автодорога место загрузки автомобилей	5	То же	То же
44. Работы по сооружению тоннелей** призабойный участок (буровзрывные работы и погрузка породы)	50	Вертикальная	На уровне подошвы забоя, на поверхности разрабатываемой породы. При длине тоннеля свыше 150 м освещенность повышается до 50 лк
	10	Горизонтальная	На уровне головки рельсов

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
зарядка шпуров, монтаж взрывной сети, осмотр забоя после взрыва;	100	Горизонтальная	На уровне прокладки сети
сооружение постоянной отделки тоннеля;	30	Вертикальная	На поверхности боковых стен тоннеля и свода
участок готового тоннеля	2	Горизонтальная	На уровне головки рельсов
45. Рабочая площадка карьера:	2	Горизонтальная	На уровне рабочей площадки
буровые работы	10	Вертикальная	По всей высоте площадки
забой	10	То же	На уровне подошвы забоя
	5	Горизонтальная	То же
46. Открытые склады: нерудных материалов	2	Горизонтальная	На уровне земли. При применении погрузочных механизмов освещенность должна быть увеличена в соответствии п. 5 настоящей таблицы
металлоконструкций и оборудования	5	То же	То же
47. Лесобиржи или склады леса	5	Горизонтальная	На уровне земли
	5	Вертикальная	На уровне штабелей
48. Помещения для хранения сыпучих материалов (цемента, алебастра) и громоздких предметов	5	Горизонтальная	На уровне пола

Продолжение табл. 1

Участки строительных площадок и работ	Наименьшая освещенность, лк	Плоскость, в которой нормируется освещенность	Уровень поверхности, на которой нормируется освещенность
49. Помещение для хранения мелкого технологического оборудования и монтажных материалов	10	Горизонтальная	На уровне пола

\* Предусмотреть повышенные уровни освещенности при производстве работ в дневное время до 100 лк.

\*\* Следует предусмотреть возможность использования переносных светильников.

2.3. При проектировании осветительных установок следует вводить в расчет коэффициент запаса по табл. 2 при сроке чистки светильников 2 раза в год.

Таблица 2

Осветительные приборы	Коэффициент запаса при	
	лампах накаливания	газоразрядных источниках света
Прожекторы и др. световые приборы с усилением силы света 5-кратным и более	1,5	1,7
Светильники	1,3	1,5

2.4. Параметры осветительных установок общего равномерного освещения и схемы расположения световых приборов следует выбирать в соответствии с рекомендуемым приложением 1, обязательным приложением 2 и справочным приложением 3.

### 3. КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОСВЕЩЕННОСТИ

3.1. На строительных площадках и местах производства строительных и монтажных работ внутри зданий должен быть обеспечен контроль освещенности.

3.2. Измерения освещенности производятся применительно к ГОСТ 24940—81 на участках производства работ, на которых уровень освещенности является определяющим в обеспечении условий безопасности или качества работ. Эти участки определяют-

ся при разработке проектов производства работ и технологических карт.

3.3. При контроле освещенности на строительных площадках контрольные точки для измерения освещенности следует размещать под световыми приборами и между ними.

Расстояние между контрольными точками вне зданий должно быть не более 20 м.

Выбор аппаратуры, проведение измерений и обработка результатов осуществляются в соответствии с ГОСТ 24940—81.

3.4. Осветительная установка удовлетворяет требованиям норм, если фактическая освещенность соответствует нормируемой.

3.5. Измерения освещенности в соответствии с п. 3.2 проводятся перед началом работ на данном участке и в дальнейшем при изменении условий выполнения работ.

3.6. Ответственность за соблюдение настоящего стандарта в условиях эксплуатации несет администрация строительной организации.

#### 4. МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ

4.1. Для обслуживания осветительных установок должны предусматриваться средства доступа к светильникам, отвечающие требованиям техники безопасности по ГОСТ 12.2.012—75.

4.2. Для освещения строительных площадок и участков не допускается применение открытых газоразрядных ламп и ламп накаливания с прозрачной колбой.

4.3. С целью исключения ослепленности работающих минимально допустимая высота установки прожекторных световых приборов должна соответствовать значениям, указанным в обязательном приложении 4, а направление осевой силы света следует смещать от центра рабочей зоны.

4.4. Отношение максимальной освещенности горизонтальной плоскости к ее минимальному значению на проезжей части дорог не должно превышать 25:1.

4.5. Электрическое освещение строительных площадок и участков должно питаться от сети переменного тока частотой 50 Гц и постоянного тока:

а) для осветительных приборов (прожекторов и светильников) общего освещения напряжением не более 220 В (по согласованию с органами Госэнергонадзора допускается применение специальных осветительных устройств напряжением выше 220 В);

б) для светильников стационарного местного освещения, установленных на доступной для случайных прикосновений высоте, — 42 В;

в) для ручных переносных светильников — 12 В.

**Примечание.** В сухих помещениях с токонепроводящими полами для питания ручных переносных светильников допускается применять напряжение 42 В.

4.6. Напряжение питания светильников, устанавливаемых в тоннелях во время их строительства, должно быть не выше:

а) 42 В (в особо сырых помещениях — 12 В) — на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром до 2,5 м; 127 В и 220 В — на готовых участках с бетонной или железобетонной отделкой диаметром 2,5 м и более;

б) 12 В — на участках, где ведутся работы по устройству бетонной или железобетонной отделки, и в призабойных участках.

4.7. Мачты для установки осветительных приборов должны обеспечиваться молниезащитой в соответствии с утвержденной Госстроем СССР Инструкцией по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений.

4.8. Прожекторные мачты высотой более 50 м должны иметь светоограждение, выполняемое не менее чем двумя светильниками, работающими одновременно. Светильники должны иметь колпаки красного цвета.

4.9. Пожарные гидранты и водоемы, размещенные на территории стройплощадки, должны иметь световые указатели.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1**  
Рекомендуемое

**Таблица 1**  
**Параметры осветительных установок общего равномерного освещения при нормируемой освещенности  $E_{нн} = 2$  лк**

Ширина освещаемой площади, а, м	Высота прожекторных мачт H, м	Расстояние между мачтами б, м	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности $Z = \frac{E_{min}}{E_{cp}}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Тип	Количество	Мощность ламп, Вт	Высота H, м	Угол наклона прожектора $\alpha$ , град.	Угол между оптическими осями прожектора $\gamma$ , град.		
100	15	70	ПЗС-35 или ПСМ-40	6	500	15	15	15	0,60	0,86
	20	100		10					12	0,85
150	30	300	ПЗС-45 или ПСМ-50	10	1000	20	12	20	0,70	0,84
				9						
200	30	275	ПЗС-45 или ПСМ-50	10	1000	30	10	15	0,90	0,61
				9						
250	30	290	ПЗС-45 или ПСМ-50	13	1000	30	10	15	0,90	0,61
				9						
300	30	300	ПЗС-45 или ПСМ-50	9	1000	30	10	15	0,90	0,61
				13						

**Прожекторы с лампами накаливания**

Продолжение табл. 1

Ширина освещаемой площади, м	Высота прожекторных мачт Н, м	Расстояние между мачтами В, м	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности освещенности $\alpha = \frac{E_{\min}}{E_{\text{ср}}}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожекторов $\theta$ , град.	Угол между осями прожекторов $\phi$ , град.		

## Прожекторы с лампами ДРЛ

75	15	160	3	15	20	60	0,30	0,35
100		160	4			40		0,35
150	20	150	7	20		20	0,25	0,45
200		180	10		15	15		0,40
250	30	200	16	30		10	0,40	0,45
300		140	16					0,55

ПЭС-45 или  
ПСМ-50

## Прожекторы с галогенными лампами типа КГ

75		180	3	20	30		0,50	0,65
100	20	160						0,55
150		140			15	20		0,45
200		175		1500				0,45
150		230	5					0,45
200	30	210		30		30	0,65	0,35
250		190						0,30

ПКН-1500—2



Продолжение табл. 1

Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установочной прожектор <sup>2</sup>				Коэффициент зеркальной яркости $E_{\text{сп}}$ , $\frac{\text{лм}}{\text{м}^2 \cdot \text{ср}}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>			
Ширина освещаемой площади, м	Высота прожекторных торшеров мачт Н, м	Расстояние между мачтами В, м	Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м			Угол наклона прожекторов $\alpha$ , град.	Угол между осями прожекторов $\gamma$ , град.	
100	20	300	МСУ-01 × 20000/К-63-01	3	20000	20	12	50	0,05	0,40	
150		200							0,56	0,40	
200		160							0,68	0,38	
250	30	280	МСУ-02 × 50000/К-43-12	6	50000	30	12	45	0,71	0,44	
300		230							0,68	0,35	
200	30	390	ПЭС-35 или ПЭСМ-40	3	7000	20	12	15	0,70	0,38	
250		360								0,34	0,38
300		260								0,38	0,38
350		210								0,41	
150	20	240	ПЭС-35 или ПЭСМ-40	7	700	20	12	10	0,50	0,27	
200		200							0,60	0,25	
250		260							0,55	0,21	
300	30	270		10		30			0,75	0,18	
350		220							0,55	0,18	

Пржекторы с лампами типа ДРИ

Продолжение табл. 1

Ширина освещаемой площадки, м	Высота прожекторных мачт, м	Расстояние между мачтами, м	Установка прожектор на мачте		Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности $E_{min}$ $E_{ср}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожектора $\theta$ , град.		
200	30	180	«Арвенка» или ККУ	2	20000	30	60	0,30	2,2
200	275	50				30		0,50	1,5
250	250	30				15			1,3
300	220								1,2
350	175	30	20000	2	60	0,50	1,3	1,5	
200	270					1,4			
250	230					1,3			
300	205	320	ОВКсН	2	15	0,65	1,5	1,25	
350	155						1,05		
200	30	300	ОВКсН	2	20000	50	60	0,65	0,9
250	310	50				0,9			
300	300	50				0,75			
350	290	275	ОВКсН	2	60	0,65	0,9	0,75	
400	275						0,75		

## Светильники с люминесцентными лампами

Примечание. Данные табл. 1 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до 200 м расстояние между опорами одного и того же ряда допускается уменьшить на 10 %.

Таблица 2

Параметры осветительных установок общего равномерного освещения при нормируемой освещенности  $\Sigma_{н}=0,5$  лк

Ширина освещаемой площадки, а, м	Высота прожекторной торной мачты Н, м	Расстояние между мачтами в, м	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности $E_{\text{min}}/E_{\text{max}}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Тип	Количество	Мощность ламп, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожектора $\theta$ , град.	Угол между осями прожекторов $\tau$ , град.		

Пржекторы с лампами накаливания

150		400							0,60
200	20	350		20				0,45	0,51
250		300							0,48
150		450	18	1000		12	10	0,30	0,54
200		410							0,44
250	30	390						0,40	0,37
300		330						0,40	0,36
350		300						0,50	0,34

Пржекторы с галогенными лампами типа КГ

100		450							0,18
150	20	400	2	2000		14	20	0,50	0,13
200		450	4						0,18
250	30	400				10	10	0,55	0,16
300		450	6				5		0,18

Продолжение табл. 2

Ширина освещенной площади, м	Высота прожектор-агрегата, м	Расстояние между маяками, м	Устанавливаемый прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффициент неравномерности освещенности $z = \frac{E_{min}}{E_{ср}}$	Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожекторов к горизонту, град.	Угол между осями прожекторов, град.		
200		480	ИСУ-02×5000/К-03-02	2	5000	30	12	90	0,40	0,21
250	30	460								0,18
300		440								0,15
350		400								0,15
<b>Прожекторы с лампами типа ДРЛ</b>										
150		280	ПЗС-45 или ПСМ-50	6	700	20	10	30	0,30	0,20
200	20	240								0,18
250		400	ПЗС-45 или ПСМ-50	14	700	30	12	12	0,45	0,19
300	30	360								0,18
350		310								0,18
<b>Прожекторы с лампами типа ДРИ</b>										
150		375	ПЗС-45 или ПСМ-40	7	700	20	12	15	0,30	0,17
200		350								0,14
250	20	300								0,13
300		250								0,13
350	30	250								0,11

Продолжение табл. 2

Ширина освещаемой площади а, м	Высота прожекторов над мачт Н, м	Расстояние между мачтами б, м	Угтававлтвлтвльлй прожектор на мачте:				Параметры установки прожектора			Удельная мощность, Вт/м <sup>2</sup>
			Длина	Колнчвств-по	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожектора к горизонту θ, град.	Угол между вертикальными прожекторами τ, град.	Коэффициент неравномерности освещенности E <sub>н</sub> E <sub>ср</sub>	

Светильники с ксеноновыми лампами

200		840						12			0,30	0,48
250		750										0,43
300	30	680					30	10			0,40	0,39
350		620										0,37
200		1200						12			0,65	0,33
250	50	1150					50	10			0,60	0,26
300		1100										0,23
350		1050										0,21
200		750										0,53
250	30	600					30				0,30	0,54
300		400										0,65
200		900						25			0,25	0,45
250	50	800					50				0,60	0,48
300		650										0,42
350		550										0,41

ОУКсН

2

20000

«Адрель» или ККУ

Продолжение табл. 2

Ширина внешней кромки, а, м	Высота прожектор- ных мачт Н, м	Расстояние между мачтами В, м	Установленный прожектор на мачте			Параметры установки прожектора			Коэффици- ент неравно- мерности E min E ср	Удельная мощность, Вт/м²											
			Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота М, м	Угол на- клона про- жекторов θ, град.	Угол меж- ду опти- ческими осевыми про- жекторов φ, град.													
150	30	630	СКсН	2	10000	30	16	60	0,40	0,46											
200		600					14		0,45	0,35											
250		450					16		0,50	0,38											
150	50	800				СКсН	2	10000	50	16	50	0,50	0,50								
200		700								14		0,37	0,30								
250		675								14		0,27	0,24								
300	600	1							15	8	50	8	1,2	0,83	0,8						
350	550															2	15	14	8	0,79	0,67
100	180																				
150	180	8							0,55	0,79	0,67										
200	150		8	0,55	0,79							0,67									
250	200												8	0,55	0,79	0,67					
300	190	8							0,55	0,79	0,67										


Продолжение табл. 2

Ширина освещаемой площадки, А, м	Высота прожекторных мачт, Н, м	Расстояние между мачтами, В, м	Устанавливаемый прожектор на мачте		Параметры установка прожектора			Коэффициент неравномерности освещенности $k = \frac{E_{min}}{E_{cp}}$	Удельная мощность, Вт/м²	
			Тип	Количество	Мощность лампы, Вт	Высота Н, м	Угол наклона прожекторов $\phi$ , град.			Угол между оптическими осями прожекторов $\tau$ , град.
200	20	190	СПКс-2—10000	1	10000	20	0,45	0,7		
250		180						8	50	0,5
300		170						10	0,55	
350		220						8	0,50	
400	30	250	СПКс-2—10000	2	10000	20	0,50	0,4		
450		300						8	30	0,5
500		310						10	50	0,6
200		320						8	0	0,65
250	30	300	СПКс-2—10000	2	10000	30	0,40	0,63		
300		280						60	0,5	
350		270						0,45		
400		260						0,43		
450	500	220	СПКс-2—10000	3	10000	30	0,40	0,38		
500		270						0,4		

Примечание. Данные табл. 2 приведены для прямоугольного расположения световых приборов. При шахматном расположении световых приборов для площадок шириной до 200 м расстояние между осями одного и того же ряда допускается уменьшить на 10 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Обязательное

СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ  
ДЛЯ ОБЩЕГО РАВНОМЕРНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

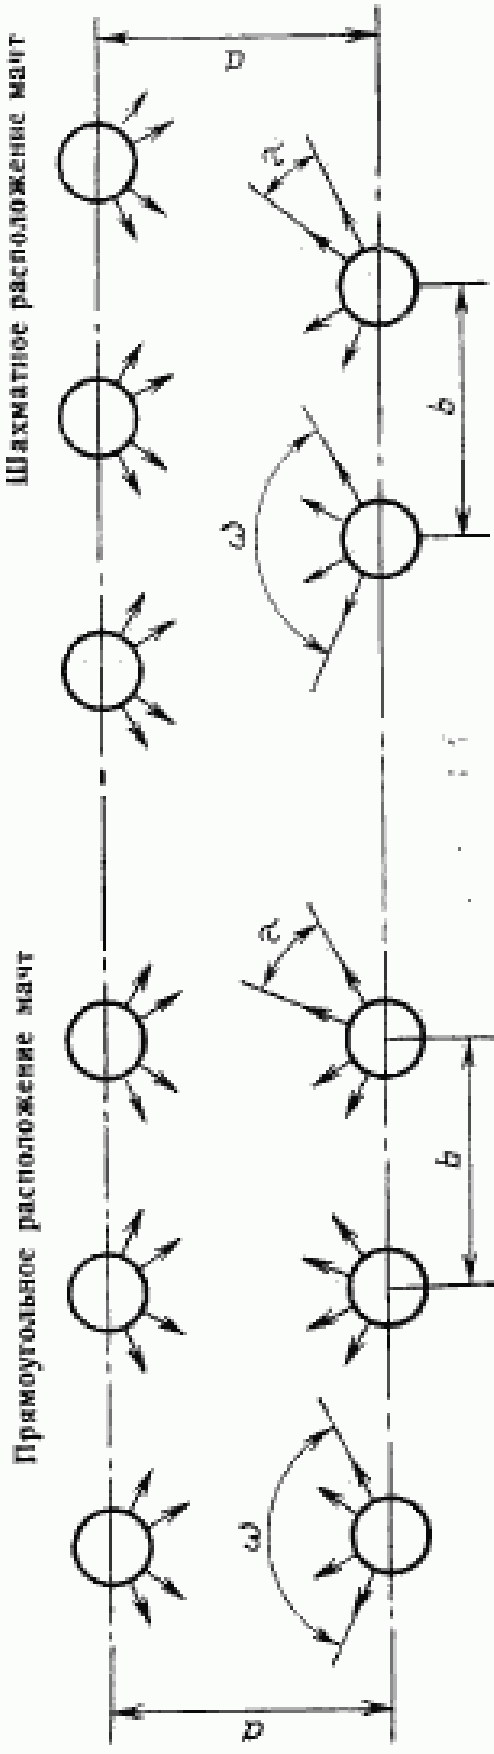

$\omega$  — угол охвата, град.;  $\tau$  — угол между оптической осью, град.;  $\alpha$  — ширина осветительной площади, м;  $b$  — расстояние между лампами, м



## МЕТОДЫ РАСЧЕТА ПРОЖЕКТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Расчет прожекторной установки сводится к определению:  
количества прожекторов, подлежащих установке для создания заданной освещенности;

мест установки прожекторных мачт и прожекторов;

высоты установки прожекторов над освещаемой поверхностью;

углов наклона прожекторов в вертикальной и разворота в горизонтальной плоскостях.

Расчет производится на основе нормируемой освещенности в горизонтальной плоскости.

Ориентировочное количество прожекторов  $n$ , подлежащее установке для создания на площади  $S$  требуемой освещенности  $E_p = KE_n$  ( $K$  — коэффициент запаса,  $E_n$  — нормируемая освещенность)

$$n = \frac{m E_p S}{P_d}$$

где  $m$  — коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, к. п. д. прожекторов и коэффициент использования светового потока, принимается по таблице;

$P_d$  — мощность лампы применяемых типов прожекторов.

Более точное определение количества необходимых к установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолукс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от групп прожекторов.

Ориентировочные значения коэффициента  $m$ 

Источник света	Тип прожектора или светотельника	Ширина освещаемой площади, м	Значения $m$ при расчетной освещенности, лк	
			0,5—1,5	2,0—30,0
ЛН	ПЭС, ПСМ	75—150	0,90	0,30
		175—300	0,50	0,25
Галогенные ЛН	ПКН, ИСУ	75—125	0,35	0,20
		150—350	0,20	0,15
Лампы типа ДРЛ	ПЭС, ПЗМ	75—250	0,25	0,13
		275—350	0,30	0,15
Лампы типа ДРИ	ПЭС, ПСМ	75—150	0,30	0,10
		175—350	0,16	0,06

Продолжение

Источник света	Тип прожектора или светильника	Ширина освещаемой площади, м	Значения $\eta$ при расчетной освещенности, люкс	
			0,5—1,5	2,0—30,0
Ксеноновая лам- па ДКсТ-20000	ОУКсН ( $H=30$ м)	150—175	0,75	0,50
		200—250	0,50	0,40
	«Ареник» ( $H=30$ м)	150—175	0,90	0,70
		200—250	0,70	0,50
Ксеноновая лампа ДКсТ-10000	СКсН ( $H=20—30$ м)	100—150	0,55	0,45
		175—250	0,40	0,35

Более точное определение количества необходимых в установке прожекторов проводится путем компоновки шаблонов кривых изолукс на плане освещаемой территории или с применением графиков освещенности от группы прожекторов.

Минимально допустимая высота установки прожекторов  
и светильников прожекторного типа

Тип прожектора	Тип лампы	Максимальная сила света, ккад	Минимально допустимая высота установки прожекторов, м. при нормируемой освещенности, лк							
			0,5	1	2	3	5	10	30	50
ПСМ-50—1	Г220-1000	120	35	28	22	20	17	13	7	6
ПСМ-50—1	ДРЛ-700	52	23	19	14	13	11	8	5	4
ПСМ-50—1	ДРЛ-400	19,5	14	11	9	8	7	5	3	3
ПСМ-50—2	ПЖ220-1000	640	60	50	40	35	30	25	17	13
ПСМ-40—1	Г220-500	70	25	21	17	15	13	10	5	4
ПСМ-40—2	ПЖ220-500	280	35	35	30	25	20	15	11	9
ПСМ-30—1	Г220-200	33	18	15	11	10	9	7	4	3
ПЗР-400	ДРЛ-400	19	14	11	8	8	7	5	3	3
ПЗР-250	ДРЛ-250	11	10	8	6	6	5	4	3	3
ПЗС-45	Г220-1000	130	35	29	22	20	18	13	7	6
ПЗС-45	ДРЛ-700	30	17	14	11	10	8	6	4	3
ПЗС-45	ДРЛ-400	14	12	10	7	7	5	4	3	3
ПЗС-45	ДРН-700	600	—	65	50	45	40	30	16	13
ПЗС-35	Г220—500	50	22	18	14	13	11	8	5	4
ПЗС-25	Г220—300	16	13	10	8	7	6	5	3	3
ПЗН-35	Г220—500	40	20	16	12	11	10	7	4	4
ПЗН-25	Г220—300	10	10	8	6	6	5	4	3	3
ПКН-1500—1	КГ220—1500	90	23	20	18	15	13	11	6	6
ПКН-1500—2	КГ220—1500	45	18	15	13	12	10	8	5	4
ПКН-1000—1	КГ220—1000—5	52	20	17	14	13	11	8	5	4
ПКН-1000—2	КГ220—1000—5	30	17	14	11	10	8	6	4	3
НСУ 02 × ×5000/К-03—02	КГ220—5000—1	200	35	30	25	22	20	17	10	8
НСУ 01 × ×2000/К-63—01	КГ220—2000—4	71	20	19	15	12	10	9	6	5
ОУКсН-50000	ДКсТ-50000	1300	70	50	45	40	35	30	30	30
ОУКсН-20000	ДКсТ-20000	650	50	42	38	33	30	20	15	10
СКсН-10000	ДКсТ-10000	165	35	30	25	22	20	15	15	15
ККУ1 × ×20000/Н00—01	ДКсТ-20000	120	35	28	21	25	25	25	25	25
ККУ1 × ×10000/Н00—01	ДКсТ-10000	105	27	23	17	15	12	8	6	6