

**ОПОКИ ЛИТЕЙНЫЕ ЦЕЛЬНОЛИТЫЕ СТАЛЬНЫЕ
КРУГЛЫЕ ДИАМЕТРОМ В СВЕТУ 800; 1000 мм,
ВЫСОТОЙ 500 мм****Конструкция и размеры**

Circular steel all-cast moulding boxes
having inside diameter 800; 1000 mm, height 500 mm.
Construction and dimensions

**ГОСТ
14984—69***

Взамен
МН 1989—61

Постановлением Комитета стандартов, мер и измерительных приборов при Совете Министров СССР от 23 сентября 1969 г.
№ 1062 срок введения установлен

с 01.01 1971 г.

Проверен в 1980 г. Срок действия ограничен



до 01.01 1991 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону




1. Настоящий стандарт распространяется на литейные цельнолитые стальные круглые опоки, предназначенные для изготовления песчаных литейных форм при машинной, пескочетной и ручной формовке.

Стандарт не распространяется на опоки, применяемые при формовке методом прессования под высоким удельным давлением.









2. Конструкция и размеры опок должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

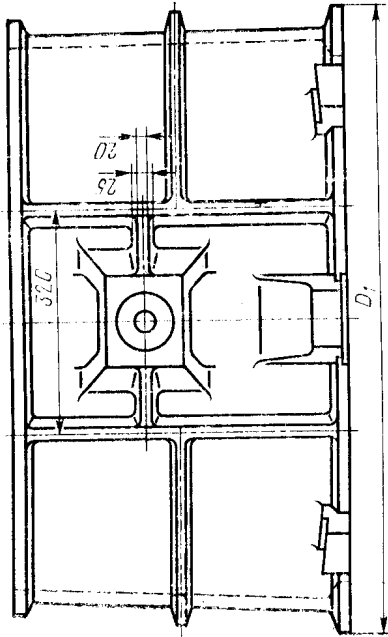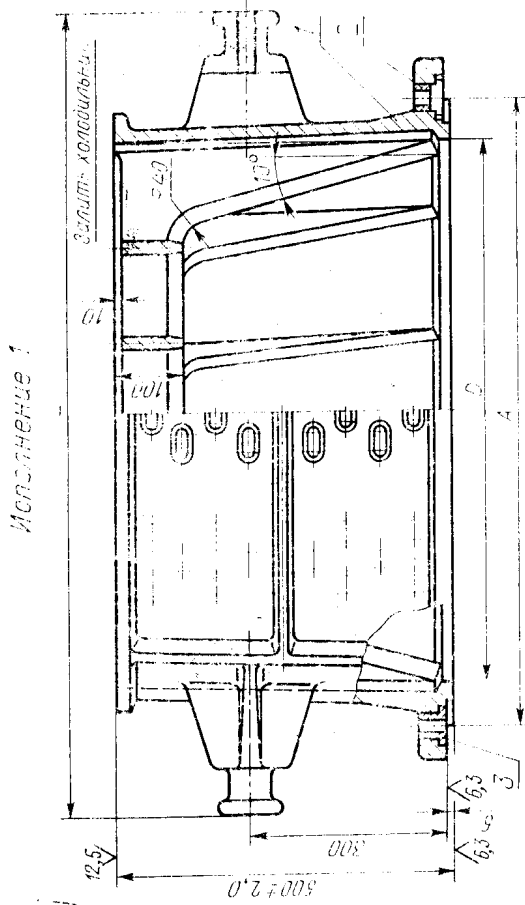


Исполнение 2

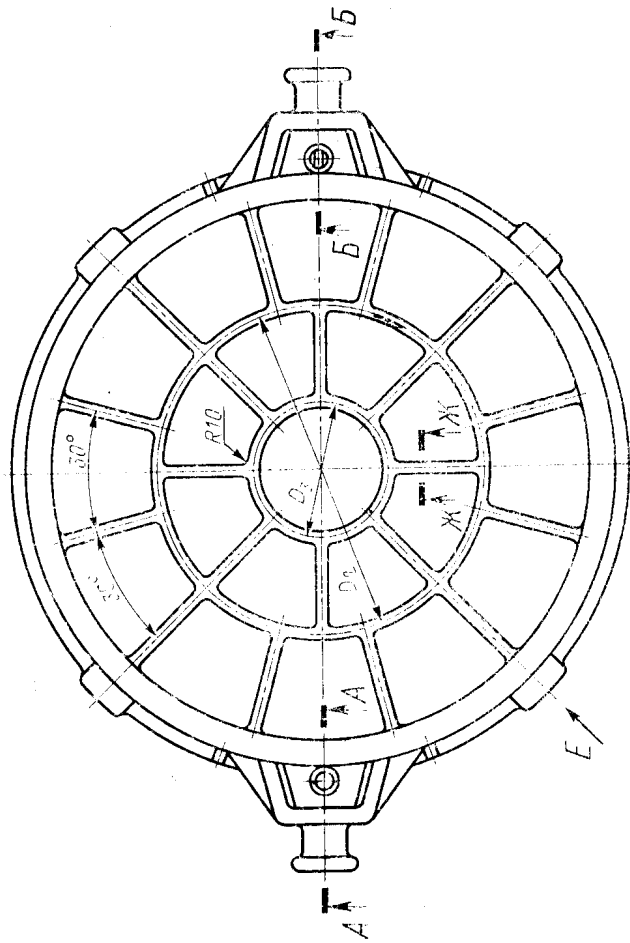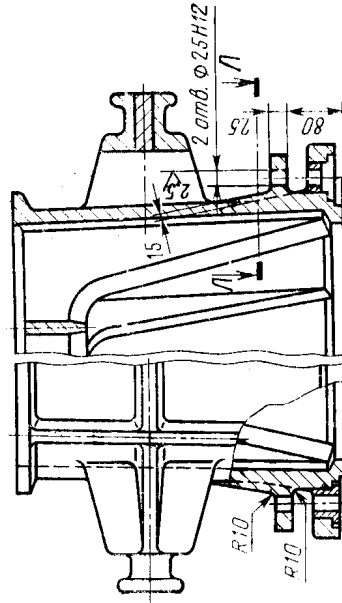

1—корпус; 2—втулка направляющая Ø290-1253 ГОСТ 15019—69 (1 шт.); 3—втулка центрирующая Ø290-1053 ГОСТ 15019—69 (1 шт.).

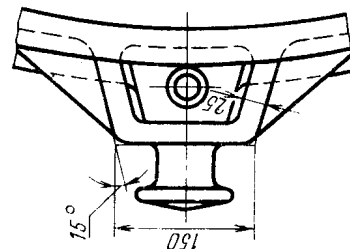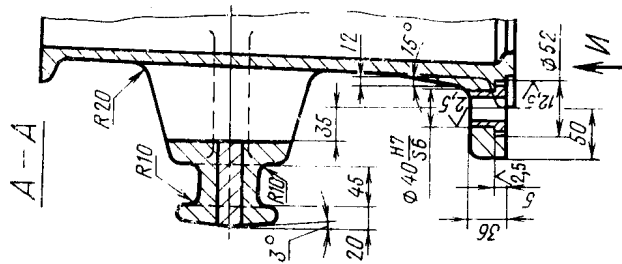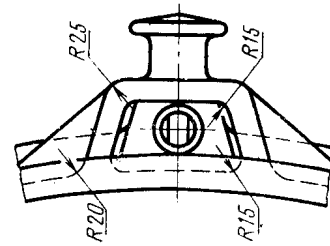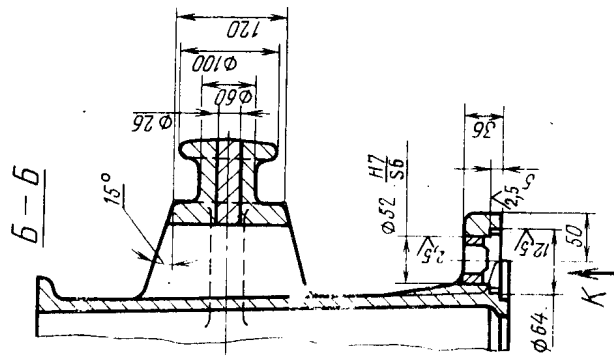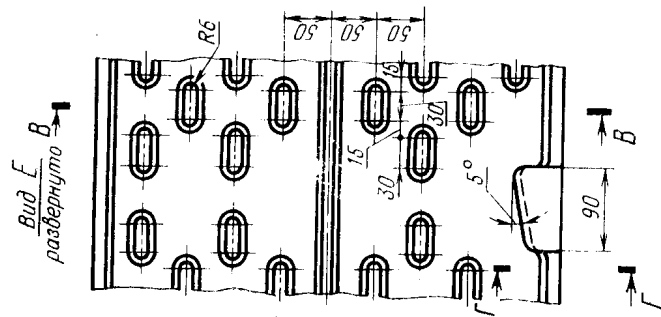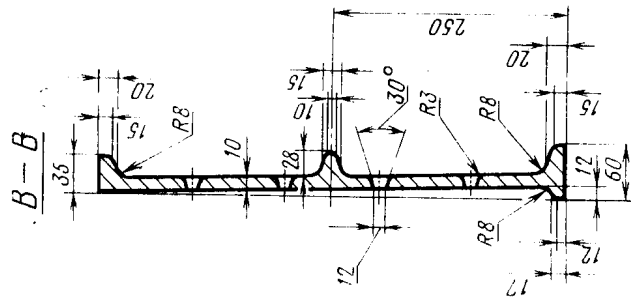

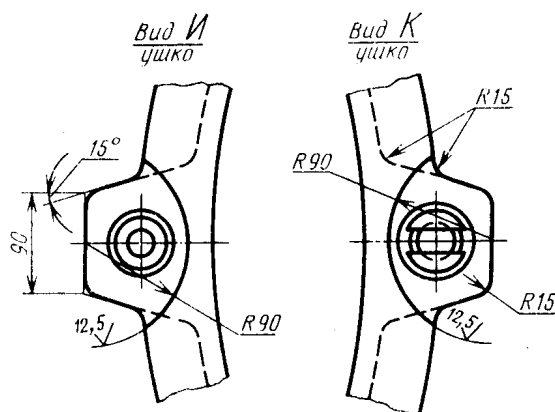

Размеры в мм

Обозначение опок		Применяемость		D	A (пред. откл. ±0,5)	D ₁	D ₂	D ₃	L	Масса, кг
Исполнения		Исполнения								
1	2	1	2							
0273-0041	0273-0042			800	920	920	500	180	1170	182
0273-0043	0273-0044			1000	1120	1120	600	200	1370	220

Пример условного обозначения опоки $D=800$ мм, исполнения 1:

Опока 0273-0041 ГОСТ 14984—69

То же, исполнения 2:

Опока 0273-0042 ГОСТ 14984—69

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3. Исполнение 2 только для нижних опок, применяемых при способе спаривания на штырь.
4. По требованию заказчика допускается:
 - а) применение направляющей втулки 0290-1353 ГОСТ 15019—69;
 - б) длину шейки цапф делать в 1,5 раза больше указанной в настоящем стандарте;
 - в) ребра-крестовины не выполнять;
 - г) выполнение ребер-крестовин в соответствии с контуром моделей.
5. Неуказанные радиусы — 5 мм.
6. В местах сопряжения ребер, цапф, ушек и платиков со стенками опок вентиляционные отверстия не делать.
7. Технические требования на опоки — по ГОСТ 8909—75.