
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
С Т А Н Д А Р Т

ГОСТ
21780—
2006

**СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**

Расчет точности

Издание официальное

Б3 11—2006/264

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМУ НОРМИРОВАНИЮ
И СЕРТИФИКАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(МНТКС)
2007

Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и МСН 1.01-01—96 «Система межгосударственных нормативных документов в строительстве. Основные положения»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Открытым акционерным обществом «Центр методологии нормирования и стандартизации в строительстве» (ОАО «ЦНС»)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»

3 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации, техническому нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС) (протокол № 30 от 23 ноября 2006 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование органа государственного управления строительством
Армения	AM	Министерство градостроительства
Беларусь	BY	Минстройархитектуры
Казахстан	KZ	Казстройкомитет
Киргизия	KG	Государственное Агентство по архитектуре и строительству при Правительстве
Молдова	MD	Агентство строительства и развития территорий
Россия	RU	Росстрой
Таджикистан	TJ	Госстрой
Узбекистан	UZ	Госархитектстрой
Украина	UA	Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 марта 2007 г. № 59-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 21780—2006 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2008 г.

5 ВЗАМЕН ГОСТ 21780—83

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе «Национальные стандарты», а текст этих изменений — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты»

© Стандартинформ, 2007

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения	1
4	Основные положения	2
5	Методические принципы расчета точности	3
6	Порядок расчета точности	5
Приложение А (справочное) Основные виды результирующих параметров		6
Приложение Б (рекомендуемое) Предпочтительные значения уровня собираемости конструкций и приемочного уровня дефектности составляющих параметров		7
Приложение В (рекомендуемое) Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров и обеспечиваемого уровня собираемости в общем случае статистического расчета		8
Приложение Г (рекомендуемое) Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров и обеспечиваемого уровня собираемости при упрощенном статистическом расчете		10
Приложение Д (рекомендуемое) Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров при расчете методом «минимума-максимума»		11
Библиография		11

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ**Расчет точности**

System of ensuring the accuracy of geometrical parameters in construction.
Accuracy calculation

Дата введения — 2008—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на проектирование зданий, сооружений и их элементов и устанавливает общие положения, методические принципы и порядок расчета точности геометрических параметров в строительстве.

На основе настоящего стандарта разрабатываются методические документы, устанавливающие конкретные методы и особенности расчетов точности геометрических параметров конструкций различных видов (с примерами расчетов).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 21.113—88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 21778—81 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Основные положения

ГОСТ 21779—82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски

ГОСТ 23615—79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Статистический анализ точности

ГОСТ 23616—79 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Контроль точности

ГОСТ 26433.1—89 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления

ГОСТ 26433.2—94 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений

ГОСТ 26607—85 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Функциональные допуски

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по указателю «Национальные стандарты», составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21778, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Издание официальное

расчетная схема: Графическое изображение непрерывной цепи составляющих геометрических параметров, последовательно реализуемых в натуре в определенном цикле технологических операций возведения здания (сооружения), который завершается получением результирующего параметра.

составляющий параметр: Геометрический параметр, входящий в расчетную схему, реализуемый непосредственно в результате выполнения определенной технологической операции разбивочных работ, изготовления или установки элементов.

результирующий параметр: Входящий в расчетную схему геометрический параметр конструкции здания (сооружения), реализуемый последним в определенном цикле технологических операций по возведению данной конструкции и зависящий от ряда составляющих параметров, получаемых в результате разбивочных работ, изготовления или установки элементов.

случайная величина: В теории вероятностей величина, получающаяся в результате опыта то или иное значение, причем заранее неизвестно, какое именно. В данном стандарте в качестве случайных величин рассматриваются только те геометрические параметры, которые должны быть реализованы в натуре и затем измерены для оценки соответствия полученных (действительных) значений заданным в проектной документации предельным значениям.

собираемость: Возможность возведения конструкций здания (сооружения) с действительными значениями их результирующих параметров, не превышающими предельных значений, установленных для них как для функциональных геометрических параметров, и компенсацией накапливающихся в процессе возведения конструкций отклонений в предусмотренных местах без выполнения специальных операций по подбору, пригонке или регулированию положения элементов.

уровень собираемости: Вероятность того, что действительные значения результирующих параметров конструкции не превысят установленных для них допустимых предельных значений (величина, обратная вероятности выхода действительных значений результирующего параметра за допустимые предельные значения).

функциональный геометрический параметр: По ГОСТ 26607.

4 Основные положения

4.1 Расчет точности геометрических параметров зданий, сооружений и их элементов выполняют при разработке рабочей документации и технологических регламентов производства строительных работ с целью обеспечения собираемости конструкций с требуемыми эксплуатационными свойствами в реальных технологических условиях при наименьших затратах.

4.2 Расчет точности выполняют на основе:

- информации о допустимой изменчивости результирующих геометрических параметров конструкций зданий и сооружений, установленной на основе функциональных требований. Диапазон допустимых действительных значений результирующего геометрического параметра, рассматриваемого в качестве функционального по ГОСТ 26607, ограничивают наименьшим и наибольшим допустимыми предельными значениями этого параметра, устанавливаемыми при проектировании путем расчета прочности и устойчивости, в соответствии с результатами испытаний или исходя из изоляционных, эстетических и других требований;
- информации о точности применяемых технологических процессов и операций изготовления элементов, разбивочных работ и сборки конструкций.

4.3 В процессе расчета точности в соответствии с принятой расчетной схемой по характеристикам точности составляющих параметров определяют расчетные предельные значения результирующего параметра, которые сравнивают затем с допустимыми предельными значениями этого параметра, установленными на основе функциональных требований.

4.4 Соответствие точности результирующего параметра функциональным требованиям обеспечивается, если соблюдены следующие условия:

$$x_{\min} \geq x_{\min, f}; \quad (1)$$

$$x_{\max} \leq x_{\max, f}; \quad (2)$$

где x_{\min} и x_{\max} — расчетные предельные значения результирующего параметра x ;

$x_{\min, f}$ и $x_{\max, f}$ — допустимые предельные значения результирующего параметра x , разность которых $x_{\max, f} - x_{\min, f}$ составляет функциональный допуск Δx_f по ГОСТ 26607.

4.5 Задача расчета точности может быть:

- прямой, когда расчетные предельные значения результирующего параметра определяют по известным характеристикам точности составляющих параметров (проверочный расчет);

- обратной, когда по установленным допустимым предельным значениям результирующего параметра определяют необходимые характеристики точности составляющих параметров.

4.6 В соответствии с результатами расчета точности устанавливают:

- в рабочих чертежах — требования к точности результирующих и составляющих параметров в соответствии с ГОСТ 21.113, уточняют, при необходимости, номинальные значения этих параметров, устанавливают правила контроля точности этих параметров по ГОСТ 23616;

- в технологической документации на изготовление элементов, разбивку осей и производство строительно-монтажных работ — способы и последовательность выполнения технологических операций, методы и средства обеспечения их точности, а также методы контроля точности по ГОСТ 23616 и правила выполнения измерений по ГОСТ 26433.1 и ГОСТ 26433.2.

5 Методические принципы расчета точности

5.1 В расчет точности включают параметры, рассматриваемые в качестве случайных величин, которые по завершении соответствующих технологических процессов и операций получают конкретные действительные значения x_i , отличающиеся от заданных проектом номинальных значений $x_{\text{ном}}$ на неизвестное до выполнения измерений значение действительного отклонения δx_i . Поскольку эти отклонения заранее неизвестны, расчеты выполняют на основе расчетных характеристик точности составляющих параметров.

5.2 Принимаемые в результате расчетов точности статистическими методами решения могут обеспечивать минимальные трудовые и материальные затраты при возведении строительных конструкций зданий и сооружений и изготовлении их элементов. С этой целью при выполнении расчетов следует предусматривать максимально возможные значения допусков, а также конструктивные и технологические мероприятия по снижению влияния точности технологических процессов и операций на точность результирующих параметров.

5.3 Расчет точности следует выполнять из условия полной собираемости конструкций.

В некоторых случаях при технической возможности и экономической целесообразности может предусматриваться неполная собираемость. При этом для случаев, когда действительные значения результирующего параметра будут выходить за допустимые предельные значения $x_{\min, f}$ и $x_{\max, f}$, в рабочей документации должны быть предусмотрены дополнительные операции по подбору элементов, пригонке отдельных размеров или, при необходимости, конструктивные решения по усилению конструкций.

5.4 Исходным уравнением для расчета точности является уравнение, выражающее зависимость между результирующим и составляющими параметрами, входящими в расчетную схему:

$$x = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n = \sum_{k=1}^n c_k x_k, \quad (3)$$

где x — результирующий параметр;

x_k — составляющий параметр;

n — число составляющих параметров в расчетной схеме;

c_k — коэффициент, характеризующий геометрическую зависимость результирующего параметра x от составляющего x_k .

5.5 В качестве результирующих параметров, как правило, рассматривают расстояния между элементами конструкций (в том числе в узлах их сопряжений), отклонения положения и взаимного положения элементов в конструкциях (см. приложение А), для которых при проектировании на основе функциональных требований в соответствии с ГОСТ 26607 устанавливают допустимые предельные значения. При составлении расчетной схемы результирующий параметр рассматривают как завершающий определенный цикл технологических операций по разбивке осей, изготовлению и установке элементов (возведению элементов), при этом результирующий параметр является компенсатором погрешностей этих операций.

5.6 В качестве составляющих параметров рассматривают размеры элементов, размеры, определяющие расстояния между разбивочными осями, высотными отметками и другими ориентирами, а также другие получаемые в результате выполнения указанных технологических операций параметры, точность которых влияет на точность результирующего параметра. Номенклатура составляющих параметров — по ГОСТ 21779.

Характеристики точности составляющих параметров могут быть получены в результате статистического анализа точности технологических процессов и операций в соответствии с ГОСТ 23615 или приняты в соответствии с требованиями:

- стандартов и (или) технических условий на поставляемые материалы, изделия и конструкции;
- [1], другой действующей нормативно-технической и инструктивно-методической документации на геодезические работы в строительстве, технологической документации производителя работ, согласованной с проектировщиком;
- [2], технологической документации производителя работ на выполнение строительно-монтажных работ, согласованной с проектировщиком.

5.7 Если составляющие геометрические параметры статистически зависимы, то при определении расчетных характеристик точности результирующего параметра эта зависимость должна быть учтена. Статистическую зависимость допускается характеризовать коэффициентом корреляции.

5.8 Расчетные предельные значения результирующих геометрических параметров x_{\min} и x_{\max} вычисляют по формулам:

$$x_{\min} = x_{\text{ном}} + \delta x_{\text{inf}} \quad (4)$$

$$x_{\max} = x_{\text{ном}} + \delta x_{\text{sup}}, \quad (5)$$

где $x_{\text{ном}}$ — номинальное значение рассчитываемого параметра, определяемое по уравнению номинальных значений;

δx_{inf} и δx_{sup} — нижнее и верхнее расчетные предельные отклонения этого параметра соответственно, определяемые по уравнениям характеристик точности.

5.9 Уравнение номинальных значений составляют в соответствии с исходным уравнением (3):

$$x_{\text{ном}} = c_1 x_{\text{ном},1} + c_2 x_{\text{ном},2} + \dots + c_n x_{\text{ном},n} = \sum_{k=1}^n c_k x_{\text{ном},k}, \quad (6)$$

где $x_{\text{ном},k}$ — номинальное значение составляющего параметра.

Для результирующих параметров, представляющих собой отклонения формы, положения и положения в пространстве, номинальное значение равно нулю.

5.10 Уравнения характеристик точности составляют в соответствии с исходным уравнением (3) с учетом выбранного метода расчета.

5.11 Расчет точности выполняют на основе статистических методов. В общем случае статистического расчета расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) и обеспечиваемый уровень собираемости определяют в соответствии с приложением В.

5.12 В случае, если для выполнения расчета точности характеристики точности составляющих геометрических параметров принимают по соответствующим нормативно-техническим документам или проектной (технологической) документации, где для контроля точности установлены планы контроля с одинаковым приемочным уровнем дефектности, расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) и обеспечиваемый уровень собираемости определяют упрощенным статистическим расчетом в соответствии с приложением Г.

5.13 При отсутствии данных о статистических характеристиках распределения составляющих параметров для приближенного определения расчетных предельных отклонений может применяться метод «минимума-максимума». В этом случае расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) определяют в соответствии с приложением Д.

Этот метод расчета обеспечивает полную собираемость при соблюдении условий (1) и (2).

5.14 Проектный (номинальный) размер расстояния (в том числе зазора) между элементами, глубины опищения элемента, достаточный для компенсации отклонений составляющих геометрических параметров без выполнения специальных операций по подбору, пригонке или регулированию положения элементов, вычисляют по формуле

$$x_{\text{ном}} = x_{\min, f} + \delta x_{\text{inf}}, \quad (9)$$

где $x_{\min, f}$ — допустимое наименьшее предельное значение размера расстояния (зазора) между элементами или глубины опищения элемента, необходимое для обеспечения какого-либо эксплуатационного свойства, зависящего от действительного значения этого размера.

Для зазоров (пролетов) между двумя частями здания или сооружения, состоящими из нескольких элементов, где допустимое наименьшее предельное значение размера зазора (пролета) должно быть гарантировано на всем его протяжении, например в деформационно-осадочном шве, шахте лифта, проектные (номинальные) размеры вычисляют по формуле

$$x_{\text{ном}} = x_{\min, f} + \delta x_{\text{sup}, 1} + \delta x_{\text{sup}, 2} \quad (10)$$

где $\delta x_{\text{sup}, 1}$ и $\delta x_{\text{sup}, 2}$ — расчетные предельные отклонения положения элементов двух частей здания или сооружения, уменьшающие действительный размер этого зазора.

В случае если допускается смыкание элементов, принимают $x_{\min, f} = 0$.

6 Порядок расчета точности

6.1 Для расчета точности в соответствии с 4.2 выявляют результирующие геометрические параметры, от точности которых зависит обеспечение функциональных требований, предъявляемых к строительным конструкциям здания или сооружения, и определяют допустимые предельные значения этих параметров.

При этом для расчета выбирают те из однотипных повторяющихся параметров, расчетные характеристики точности которых могут получить наибольшее абсолютное значение.

6.2 Для каждого из выбранных результирующих параметров в соответствии с проектируемой технологией и последовательностью выполнения разбивочных и сборочных работ устанавливают базу, служащую началом выполнения определенного цикла технологических операций и являющуюся началом накопления погрешностей, которые должны компенсироваться этим параметром, выявляют составляющие параметры и составляют расчетную схему и исходное уравнение.

6.3. Для каждой расчетной схемы составляют исходное уравнение (3), уравнение номинальных размеров (6), выбирают метод расчета и в соответствии с приложением для принятого метода расчета составляют уравнения точности, а также характеристики точности результирующего параметра.

Характеристики точности составляющих параметров, являющихся результатом выполнения определенного технологического процесса или операции, принимают на основе требований, установленных соответствующими стандартами, другими нормативно-техническими документами, техническими условиями, проектной (технологической) документацией, а также полученных в результате статистического анализа точности аналогичных технологических процессов и операций в соответствии с ГОСТ 23615, или назначают по ГОСТ 21779. В случае, если составляющий параметр является результатом выполнения нескольких технологических процессов и операций, характеристики его точности следует определять с помощью расчета.

При составлении уравнений для определения характеристик точности результирующего параметра следует также учитывать собственные отклонения составляющих параметров, возникающие в процессе монтажа и эксплуатации конструкций в результате температурных и других внешних воздействий.

6.4 В зависимости от типа задачи методом пробных расчетов решают уравнения точности, исходя из условия выполнения требований 4.4.

При прямой задаче на основе принятых характеристик точности и номинальных значений составляющих параметров определяют расчетные номинальные и предельные значения (отклонения) результирующего параметра и проверяют условия точности.

При обратной задаче на основе условий точности по допустимым предельным значениям (отклонениям) и номинальному значению результирующего параметра определяют номинальные значения и характеристики точности некоторых составляющих параметров.




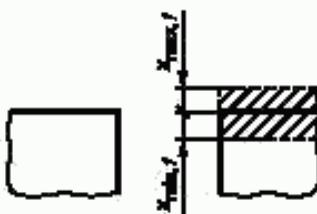
6.5 Если в результате расчета установлено, что при принятых конструктивном решении, технологии производства и других исходных данных условия точности не соблюдаются, то в зависимости от технической возможности и экономической целесообразности следует принять одно из следующих решений:

- повысить точность составляющих параметров, оказывающих наибольшее влияние на точность результирующего параметра, за счет введения более совершенных технологических процессов;
- уменьшить влияние составляющих параметров на точность результирующего параметра путем сокращения числа этих параметров в расчетной схеме за счет изменения способа ориентирования (замены базы) и последовательности выполнения технологических процессов и операций;
- пересмотреть конструктивные решения узлов строительных конструкций здания, сооружения и их элементов с целью изменения допустимых предельных и номинального значений результирующего параметра;
- предусмотреть неполную собираемость конструкций.

Приложение А
(справочное)

Основные виды результирующих параметров

Таблица А.1

Вид результирующего параметра	Схема
Расстояние, в том числе зазор между элементами	
Глубина опиりания элемента	
Несоосность элементов ($x_{nom} = 0$)	
Несовпадение поверхностей элементов ($x_{nom} = 0$)	
Невертикальность элемента ($x_{nom} = 0$)	
Примечание — x_{nom} — номинальное значение результирующего параметра; $x_{min,f}$ и $x_{max,f}$ — допустимые предельные значения результирующего параметра.	

Приложение Б
(рекомендуемое)

Предпочтительные значения уровня собираемости конструкций и приемочного уровня дефектности составляющих параметров

Т а б л и ц а Б.1

Значения t	3	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,35	2,3	2,2	2,1	2,05	2,0	1,9	1,8	1,7	1,65
Уровень собираемости конструкции (при $X_{\text{ппл}, t} \leq X_t \leq X_{\text{ппл}, t+1}$, %)	99,73	99,62	99,48	99,3	99,06	98,76	98,36	98,5	97,86	97,22	96,42	96	94,44	94,26	92,82	91,08	90
Вероятность $\vartheta_{\text{ппл}}^{\text{ПОЯВЛЕНИЯ } X_t \text{ ЗА ПРЕДЕЛОМ } X_{\text{ппл}, t}}$, %	0,13	0,19	0,26	0,35	0,47	0,62	0,82	0,75	1,07	1,39	1,79	2	2,28	2,87	3,59	4,46	5
Приемочный уровень дефектности составляющих параметров при контроле по ГОСТ 23616, %	0,13	0,19	0,26	0,35	0,47	0,62	0,82	0,75	1,07	1,39	1,79	2	2,28	2,87	3,59	4,46	5

П р и м е ч а н и е — Полужирным шрифтом выделены значения, соответствующие стандартным значениям приемочных уровней дефектности по ГОСТ 23616.

**Приложение В
(рекомендуемое)**

Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров и обеспечиваемого уровня собираемости в общем случае статистического расчета

В.1 В общем случае при статистическом расчете расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) определяют по следующим уравнениям точности:

$$\delta x_{inf} = \delta m_x - t_{min, r} \sigma_x; \quad (B.1)$$

$$\delta x_{sup} = \delta m_x + t_{max, r} \sigma_x, \quad (B.2)$$

где δm_x — систематическое отклонение результирующего параметра;

σ_x — среднеквадратичное отклонение результирующего параметра;

$t_{min, r}$ и $t_{max, r}$ — значения стандартизованной случайной величины t , выбираемые в приложении Б в зависимости от допускаемой при проектировании вероятности a_{min} и a_{max} выхода действительных значений x , результирующего параметра за допустимые предельные значения $x_{min, r}$ и $x_{max, r}$ соответственно; $a_{min} = a_{max} \leq 0,13\%$ соответствует полной собираемости.

В.2 Статистические характеристики точности δm_x и σ_x результирующего параметра определяются по уравнениям, составляемым на основе исходного уравнения (3):

$$\delta m_x = c_1 \delta m_{x, 1} + c_2 \delta m_{x, 2} + \dots + c_n \delta m_{x, n} = \sum_{k=1}^n c_k \delta m_{x, k}; \quad (B.3)$$

$$\sigma_x^2 = c_1^2 \sigma_{x, 1}^2 + c_2^2 \sigma_{x, 2}^2 + \dots + c_n^2 \sigma_{x, n}^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \sigma_{x, k}^2, \quad (B.4)$$

где $\delta m_{x, k}$ и $\sigma_{x, k}$ — систематическое и среднеквадратичное отклонения составляющего параметра соответственно.

В.3 Характеристики $\delta m_{x, k}$ и $\sigma_{x, k}$ в зависимости от имеющихся для расчета исходных данных определяют по результатам статистического анализа точности соответствующих технологических процессов и операций по ГОСТ 23615 или по предельным отклонениям составляющих параметров, а также по планам их контроля, установленным в соответствующих стандартах, других нормативно-технических документах, технических условиях или проектной (технологической) документации. Для перехода от предельных отклонений и планов контроля к статистическим характеристикам точности применяют выражения:

$$\delta m_{x, k} = \delta x_{c, k} = (\delta x_{sup, k} + \delta x_{inf, k}) / 2; \quad (B.5)$$

$$\sigma_{x, k} = (\delta x_{sup, k} - \delta x_{inf, k}) / 2t_k. \quad (B.6)$$

где $\delta x_{c, k}$ — отклонение середины поля допуска составляющего параметра;

$\delta x_{sup, k}$ и $\delta x_{inf, k}$ — предельные отклонения этого параметра;

t_k — значение стандартизированной случайной величины, соответствующее приемочному уровню дефектности AQL составляющего параметра, принятого в планах контроля точности этого параметра в соответствии с ГОСТ 23616.

В.4 Значения величин $t_{min, r}$ и $t_{max, r}$ при определении расчетных предельных отклонений по формулам (B.1) и (B.2) выбирают по таблице Б.1 (приложение Б) в зависимости от допускаемой при проектировании вероятности a_{min} и a_{max} выхода действительных значений результирующего параметра за допустимые предельные значения $x_{min, r}$ и $x_{max, r}$. При этом значение $(100 - a_{min} - a_{max})\%$ определяет уровень собираемости; $a_{min} = a_{max} \leq 0,13\%$ соответствует полной собираемости.

В.5 В случае, если для данного результирующего геометрического параметра при расчетных предельных значениях x_{min} и x_{max} , вычисленных по формулам (4) и (5) на основе расчетных предельных отклонений δx_{inf} и δx_{sup} , вычисленных по формулам (B.1) и (B.2), а условия точности (1) и (2) не соблюдаются, может быть определен уровень собираемости, соответствующий принятым для расчета исходным данным. С этой целью определяют значения

$$t_{\min} = (x_{\min, t} - x_{\text{ном}} - \delta m_x) / \sigma_x; \quad (B.7)$$

$$t_{\max} = (x_{\max, t} - x_{\text{ном}} - \delta m_x) / \sigma_x. \quad (B.8)$$

Далее по вычисленным значениям t_{\min} и t_{\max} в таблице приложения Б определяют соответствующие им значения a_{\min} и a_{\max} вероятности выхода действительных значений параметра за пределы $x_{\min, t}$ и $x_{\max, t}$. Обеспечиваемый уровень собираемости определяют по этим значениям как

$$(100 - a_{\min} - a_{\max}) \%. \quad (B.9)$$

В случае, если вычисленные по формулам (B.7) и (B.8) значения t_{\min} и t_{\max} равны, уровень собираемости, соответствующий значению $t = t_{\min} = t_{\max}$, без дополнительных вычислений принимают по таблице Б.1 (приложение Б).

**Приложение Г
(рекомендуемое)**

Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров и обеспечиваемого уровня сопрягаемости при упрощенном статистическом расчете

Г.1 Расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) при упрощенном статистическом расчете определяют по следующим уравнениям точности:

$$\delta x_{\text{inf}} = \delta x_c - \Delta x / 2; \quad (\text{Г.1})$$

$$\delta x_{\text{sup}} = \delta x_c + \Delta x / 2, \quad (\text{Г.2})$$

где δx_c — расчетное отклонение середины поля допуска результирующего параметра;

Δx — расчетный допуск результирующего параметра.

Г.2 Характеристики точности δx_c и Δx результирующего параметра определяют по уравнениям, составляемым на основе исходного уравнения (3):

$$\delta x_c = c_1 \delta x_{c,1} + c_2 \delta x_{c,2} + \dots + c_n \delta x_{c,n} = \sum_{k=1}^n c_k \delta x_{c,k}. \quad (\text{Г.3})$$

$$\Delta x^2 = c_1^2 \Delta x_1^2 + c_2^2 \Delta x_2^2 + \dots + c_n^2 \Delta x_n^2 = \sum_{k=1}^n c_k^2 \Delta x_k^2. \quad (\text{Г.4})$$

где $\delta x_{c,k}$ — отклонение середины поля допуска составляющего параметра;

Δx_k — допуск составляющего параметра, определяемый как разность предельных отклонений $\delta x_{\text{sup},k}$ — $\delta x_{\text{inf},k}$ установленных соответствующими стандартами, нормативно-техническими документами, техническими условиями.

Г.3 При вычислении расчетных предельных отклонений упрощенным статистическим методом уровень сопрягаемости определяют по таблице Б.1 (приложение Б) по значению $t_{x'}$, соответствующему одному из приемочному уровню дефектности AQL составляющих параметров, принятому в планах контроля точности этих параметров в соответствии с ГОСТ 23616. В случае, если требуется другой уровень сопрягаемости конструкций, значение допуска результирующего параметра в формулах (Г.1) и (Г.2) следует пересчитать по формуле

$$\Delta x' = (t' / t_x) \Delta x, \quad (\text{Г.5})$$

где $\Delta x'$ — значение расчетного допуска результирующего параметра, соответствующее требуемому уровню сопрягаемости;

t' — значение t , принимаемое по таблице Б.1 (приложение Б) в зависимости от требуемого уровня сопрягаемости;

Δx — расчетный допуск результирующего параметра, вычисленный по формуле (Г.3).

Г.4 В случае, если для данного результирующего геометрического параметра при расчетных предельных значениях x_{\min} и x_{\max} вычисленных по формулам (4) и (5) на основе расчетных предельных отклонений δx_{inf} и δx_{sup} , вычисленных по формулам (Г.1) и (Г.2), а условия точности (1) и (2) не соблюдаются, может быть определен уровень сопрягаемости, соответствующий принятым характеристикам точности составляющих параметров. С этой целью определяют значения t_{\min} и t_{\max} по формулам:

$$t_{\min} = 6(x_{\min, r} - x_{\text{ном}} - \delta x_c) / \Delta x'; \quad (\text{Г.6})$$

$$t_{\max} = 6(x_{\max, r} - x_{\text{ном}} - \delta x_c) / \Delta x'. \quad (\text{Г.7})$$

Далее по вычисленным значениям t_{\min} и t_{\max} в таблице Б.1 (приложение Б) выбирают значения a_{\min} и a_{\max} . Обеспечиваемый уровень сопрягаемости определяется по этим значениям как

$$(100 - a_{\min} - a_{\max})\%. \quad (\text{Г.8})$$

В случае, если вычисленные по формулам (Г.6) и (Г.7) значения t_{\min} и t_{\max} равны, уровень сопрягаемости, соответствующий значению $t = t_{\min} = t_{\max}$, без дополнительных вычислений принимают по таблице Б.1 (приложение Б).

Приложение Д
(рекомендуемое)

Определение расчетных предельных отклонений результирующих параметров при расчете методом «минимума-максимума»

Д.1 Расчетные предельные отклонения результирующих параметров в формулах (4) и (5) при расчете методом «минимума-максимума» определяют по следующим уравнениям точности:

$$\delta x_{int} = \delta x_c - \Delta x / 2; \quad (\text{Д.1})$$

$$\delta x_{sup} = \delta x_c + \Delta x / 2, \quad (\text{Д.2})$$

где δx_c — расчетное отклонение середины поля допуска результирующего параметра;

Δx — расчетный допуск результирующего параметра.

Д.2 Характеристики точности δx_c и Δx результирующего параметра определяются по уравнениям, составляемым на основе исходного уравнения (3):

$$\delta x_c = c_1 \delta x_{c,1} + c_2 \delta x_{c,2} + \dots + c_n \delta x_{c,n} = \sum_{k=1}^n c_k \delta x_{c,k}; \quad (\text{Д.3})$$

$$\Delta x = c_1 \Delta x_1 + c_2 \Delta x_2 + \dots + c_n \Delta x_n = \sum_{k=1}^n c_k \Delta x_k, \quad (\text{Д.4})$$

где $\delta x_{c,k}$ — отклонение середины поля допуска составляющего параметра;

Δx_k — допуск составляющего параметра, определяемый как разность предельных отклонений $\delta x_{sup,k} = \delta x_{int,k}$, установленных соответствующими стандартами, нормативно-техническими документами, техническими условиями.

Библиография

- [1] СНиП 3.01.03—84 Геодезические работы в строительстве .
- [2] СНиП 3.03.01—87 Несущие и ограждающие конструкции

Ключевые слова: функциональный геометрический параметр, результирующий параметр, составляющий параметр, расчетная схема, исходное уравнение, собираемость, уровень собираемости, полная собираемость

Редактор В.Н. Колысов

Технический редактор В.Н. Прусакова

Корректор М.И. Лершина

Компьютерная верстка Л.А. Круговой

Сдано в набор 11.04.2007. Подписано в печать 10.05.2007. Формат 60×84 ¼. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,86. Уч.-изд. л. 1,20. Тираж 339 экз. Зак. 410. С 4020.

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.

www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» на ПЭВМ.

Отпечатано в филиале ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» — тип. «Московский печатник», 105062 Москва, Лялин пер., 8.